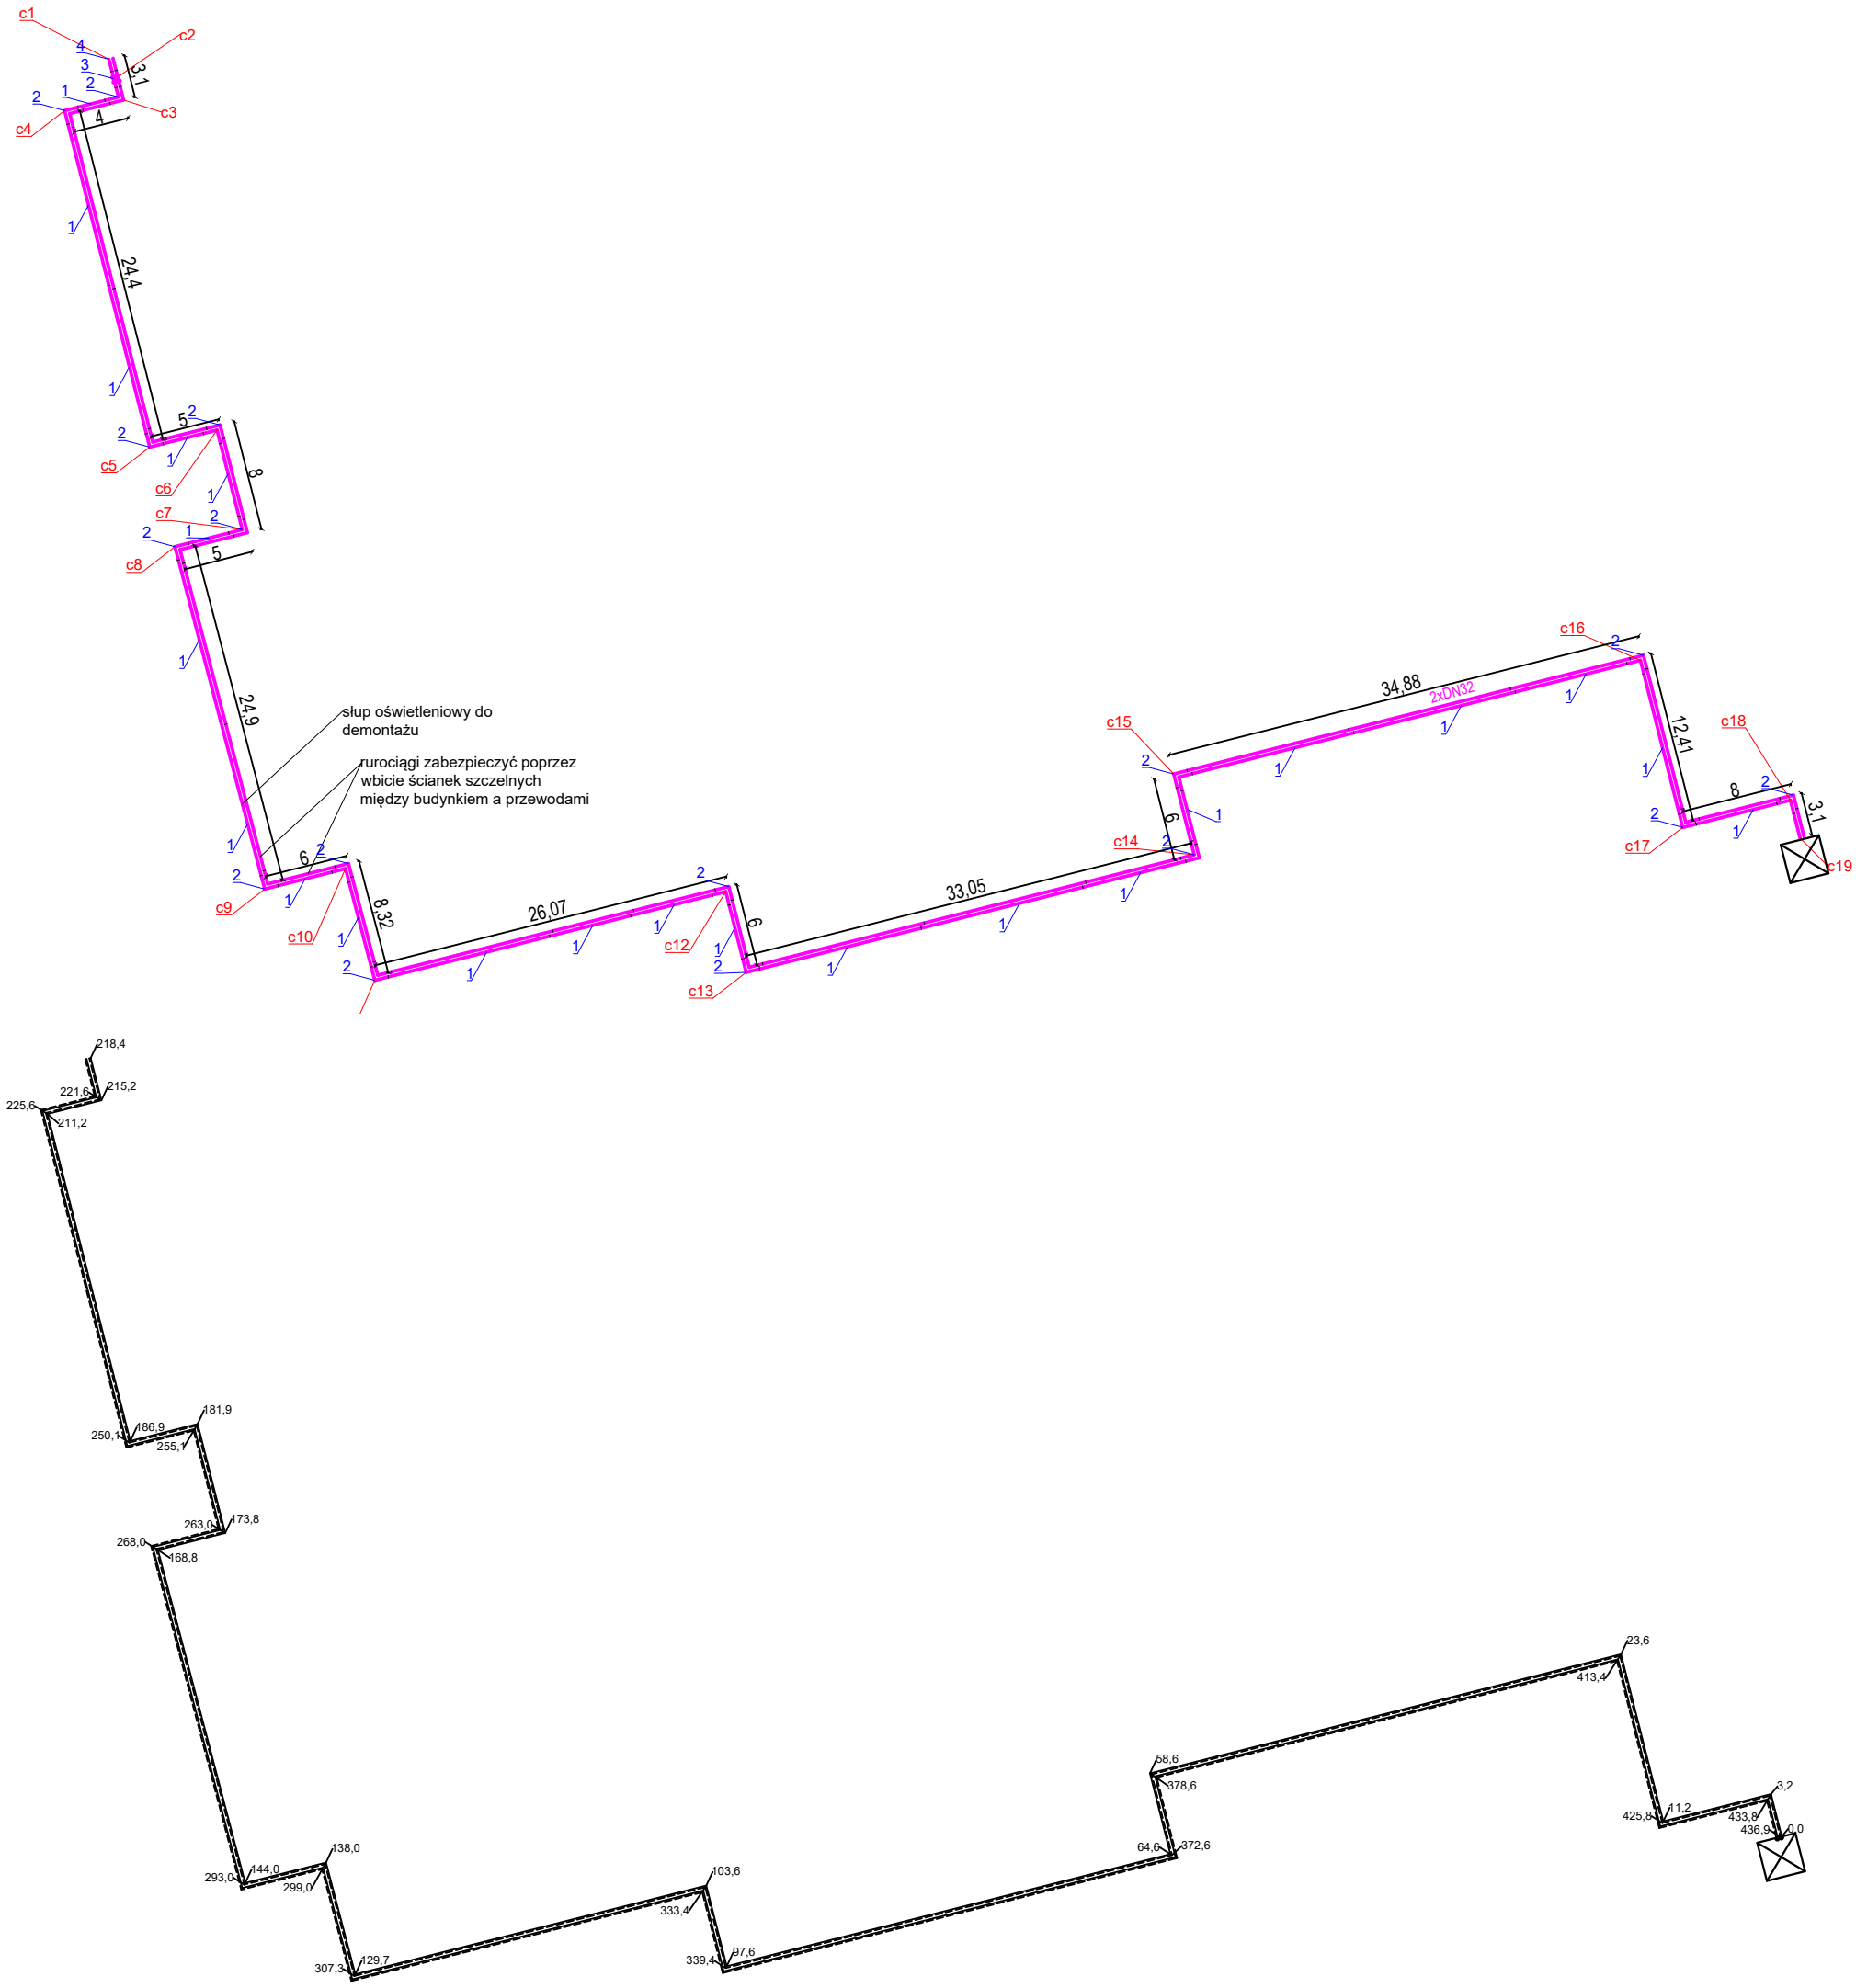

LEGENDA:

- Proj.przyłącze cieplne preizolowane z sygnalizacją alarmową impulsową
- Projektowane pomieszczenie węzła cieplnego
- Zawór kulowy odcinający w skrzynce ulicznej
- Przewód Cu bielony (czujnikowy) - przyłącze cieplne
- Przewód Cu (powrotny) - przyłącze cieplne
- Zamknięcie pętli w węźle poprzez puszki przyłączeniowe
- Detektor L-302
- Punkt kontrolny inst. alarmowej w węźle cieplnym
- Puszka UPP-1
- Kabel połaczeniowy stacjonarnego lokalizatora
- Zapętlenie instalacji alarmowej w miejscu wpięcia w istniejącą sieć

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
PROJEKTOR-NIA.PL
mgr inż. arch. Robert Jankowski
tel. 608 588 424
e-mail: projektornia@gmail.com

obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ ZE STACJĄ KONTROLI POJAZDÓW I CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ-WARSZTATOWĄ, Z DROGĄ DOJAZDOWĄ, PLACEM MANEWROWYM, DOJŚCIAMI I STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I INNYCH NIŻ OSOBOWE

lokalizacja: dział. nr geod. 2/10, 3/6, 14/8, 14/4, miejscowość: WŁOCŁAWEK, jedn. ewid. 046401_1 Włocławek, obręb: 0380 Włocławek,

inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A.
ul. Wieniecka 39
87-800 Włocławek

	NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Sakowski	KUP/0129/POOS/14 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	2023/09
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Kochanowski	KUP/0055/POOS/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	2023/09

treść rysunku: ***Schemat montażowy/alarmowy - przyłącze cieplne***

SKALA 1:500

NR RYS. **PC-3**

branża: SANITARNA - GRZEWCZA

studium: PROJEKT TECHNICZNY

uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.