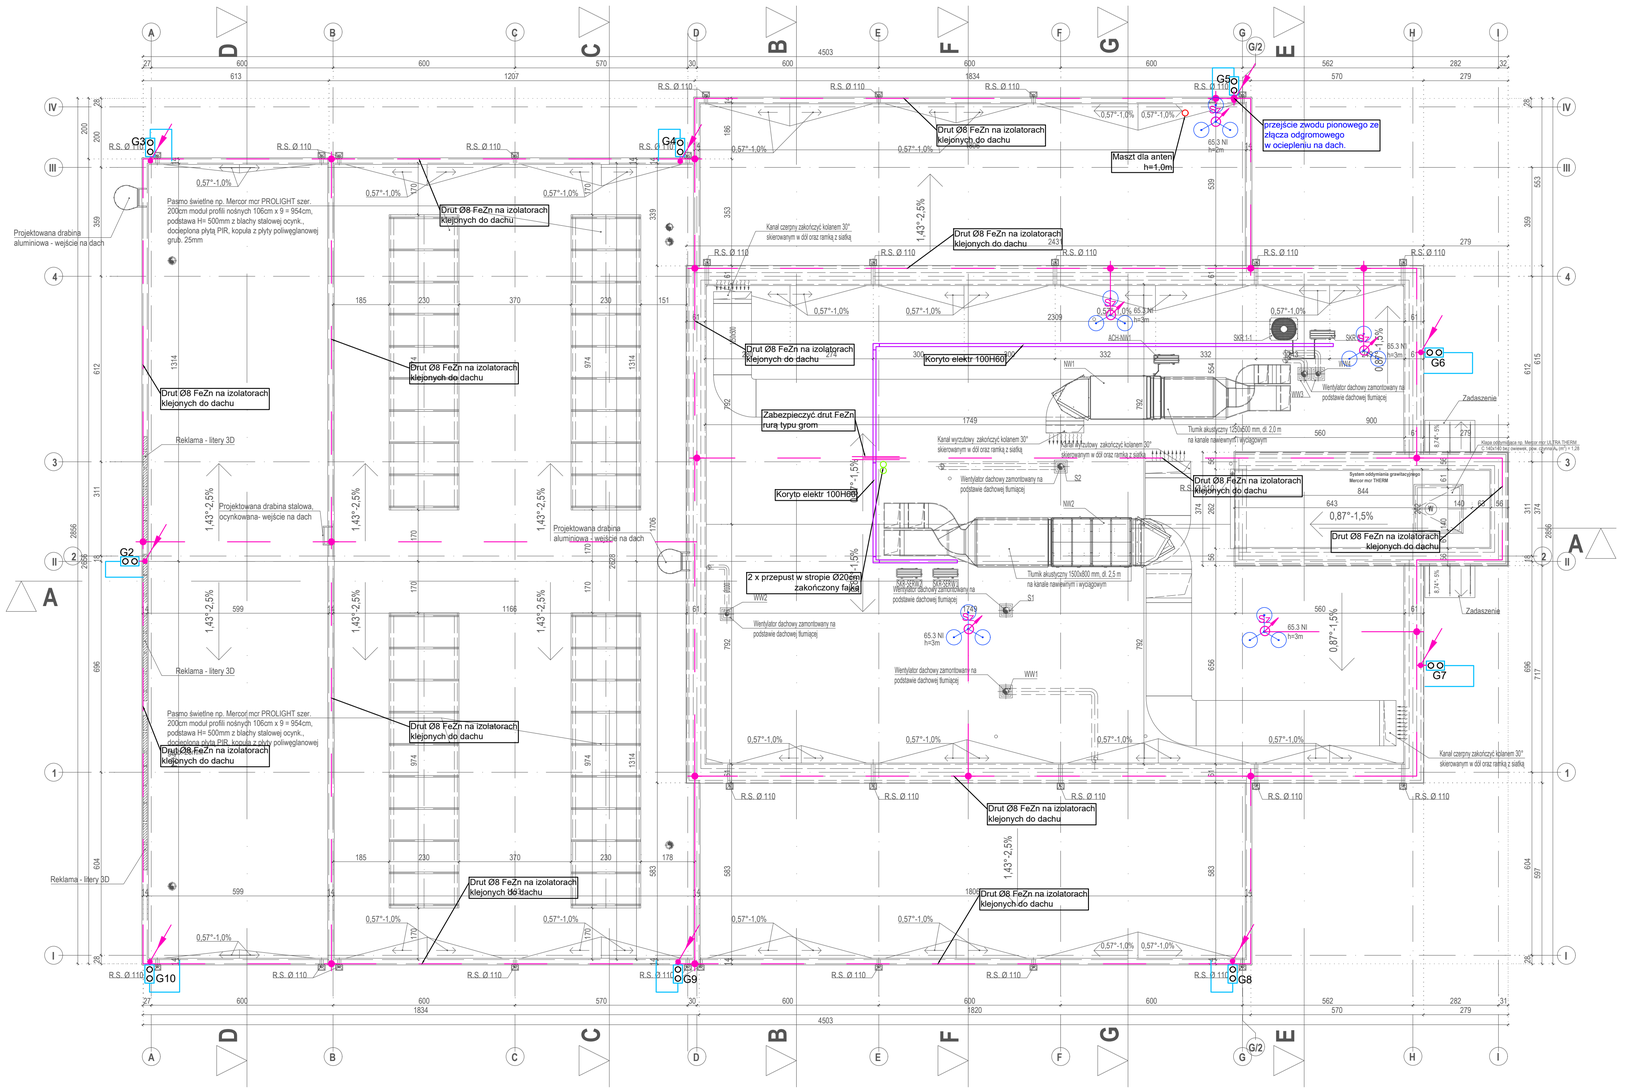

RZUT DACHU

LEGENDA

	Zwody poziome i pionowe - drut Ø 8
	Przewód odprowadzający piony minimum Ø 8 prowadzić w ociepleniu w rurce osłonowej typu GROM Ø20
	Złącze pomiarowo kontrolne instalacji odgromowej
	Złącze krzyżowe do połaczenia instalacji odgromowej na dachu
Sz	Szpica instalacji odgromowej o wysokości h= podanej na rzucie
G1	Numeracja złączy kontrolnych

Przykładowe sposoby przejścia instalacji odgromowej na dach

Przejścia instalacyjne dla kabli należy wykonać w postaci przepustu kablowego z kołnierzem z folii PVC

Przejścia dla drutu odgromowego w przypadku lokalizowania na środku połaci dachowej należy wykonać w postaci uszczelnienia do drutu odgromowego,

Uwaga
1. WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SĄ DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI PROJEKTU Z AKTUALNYMI ROZWIAZANIAMI TECHNICZNYMI
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ-ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ, SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI NISKICH PRĄDÓW

ZALECENIA
Podłączenia do poszczególnych urządzeń elektrycznych na dachu wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych trwale mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów. Podłączenia do urządzeń wykonać zgodnie z DTR danego urządzenia.
1. Instalacja odgromowa oparta o maszty odgromowe. Zastosowano ochronę odgromową klasy III LPS.
2. Do instalacji odgromowej na dachu podłączyć wszystkie urządzenia wystające ponad płaszczyznę dachu.
3. Nie podłączać do instalacji odgromowej obudowy metalowej urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Zastosować ochronę strefy poprzez szpice odgromowe
4. Metalowe rynny oraz inne konstrukcje przewodzące przyłączyć do zwodów instalacji odgromowej
5. Podłączyć maluminiowe żaluzje techniczne do instalacji odgromowej
6. Po wykonaniu instalacji odgormowej sprawdzić ciągłość przewodów odprowadzających poprzez pomiar rezystancji ciągłości (maks. 0,2Ω)

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY PROJEKTOR INAT
mgr inż. arch. Roman Jankowski
tel. 606 496 xxx
e-mail: projektor@inat.pl

obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ ZE STACJĄ KONTROLI POJAZDÓW I CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ WARSZTATOWĄ, Z DROGĄ DOJAZDOWĄ, PLACEMI MANEWROWYM, DOJŚCIAMI I STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I INNYCH NIŻ OSOBOWE		
lokalizacja:	dział. nr geod. 2/10, 3/6, 14/8, 14/4, miejscowość: WŁOCŁAWEK, jedn. ewid. 046401_1 Włocławek, obręb: 0380 Włocławek.		
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
	NAZWISKO	**UPR.BUD.**	**PODPIS I DATA**
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marek Pietrzak	WIN/0399/POOK/06 w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Andrzej Tomczyk	WIN/0399/POOK/06 w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
treść rysunku:	***Rzut dachu - instalacja odgromowa***		**SKALA** 1:100
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	**studium:** PROJEKT TECHNICZNY		**NR RYS.** **IE10**

uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.